Se realizo la visita a la comunidad de El Rebaje de este municipio de acuerdo a la comisión No 05 del día 14 de marzo del 2018 con la finalidad de revisar el pozo y sistema de bombeo del agua (el papalote) de dicha comunidad, encontrándose el papalote en malas condiciones faltándole lubricación y piezas descompuestas como el freno y el sistema de bombeo, del papalote, aclarando que el pozo cuenta con suficiente agua para la comunidad, sin embargo se les recomendó que se limpiara el pozo ya que el agua se veía sucia.
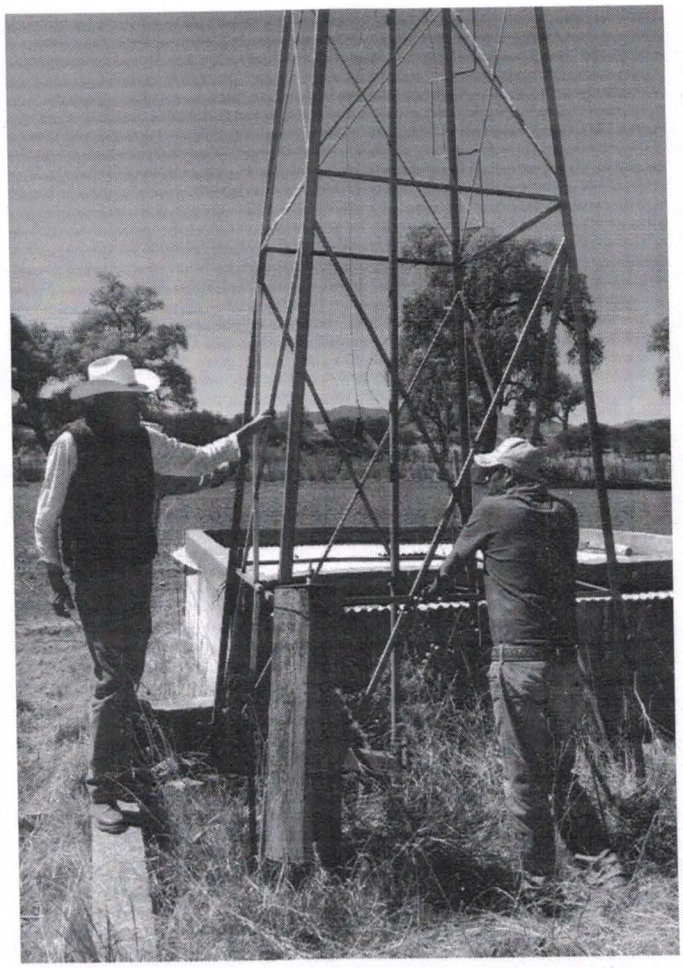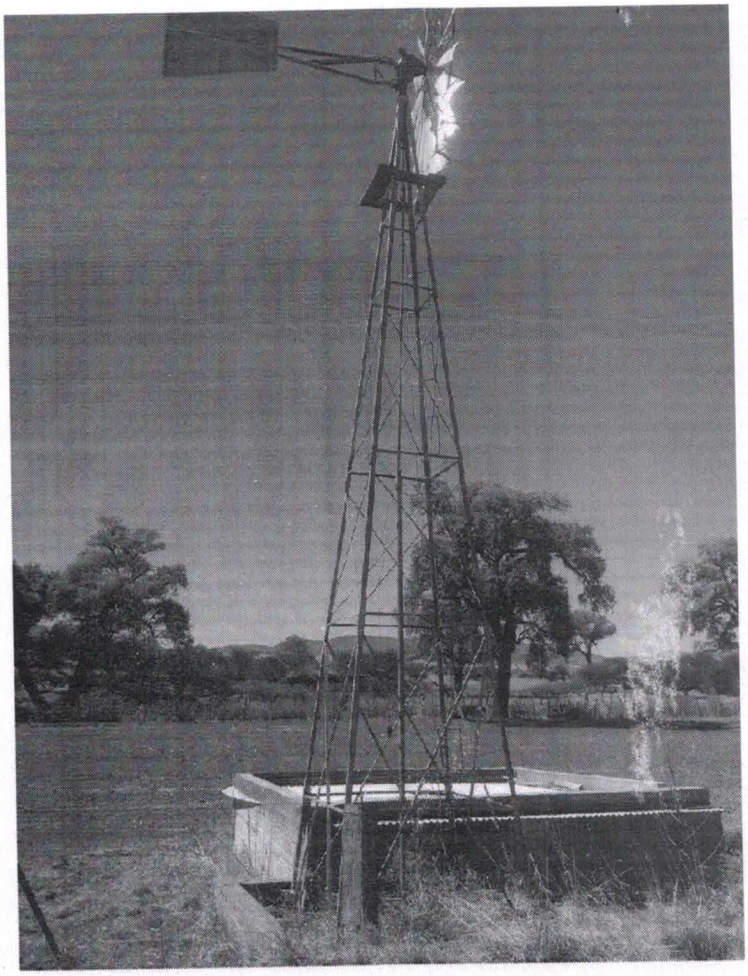
Se solicito cotización para el funcionamiento del papalote la cual es de aproximadamente $ 7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100mn), los cuales pueden ser aportados por las mismas familias y han preferido acarrear el agua del mismo lugar los cual les ocasiona un gasto, que si le invertirían ese gasto en reparar y darle mantenimiento todo el sistema les saldría más barato ya que tendrían agua en sus casas y por un tiempo indefinido. Cabe mencionar que las familias tienen el recurso para realizar dicha inversión.